


Roggen-/Triticaleverarbeitung im Conti-Verfahren



Optionen für die Roggen-/Triticaleverarbeitung:

- Bei Verarbeitung mit Henze-Dämpfer Distizym® BA-TSA_{CID}, Distizym® GL unterhalb 85 °C dosieren
- Bei Verarbeitungstemperatur < 90 °C Verzicht auf Distizym® BA-TS zugunsten von Distizym® BA-N
- Bei Verwendung der Injektor-Düse Verzicht auf Distizyme® BA-N und P7, Distizym® GL unterhalb 85 °C dosieren
- Bei Maische-pH < 6,0 Distizym® BA-TSA_{CID}

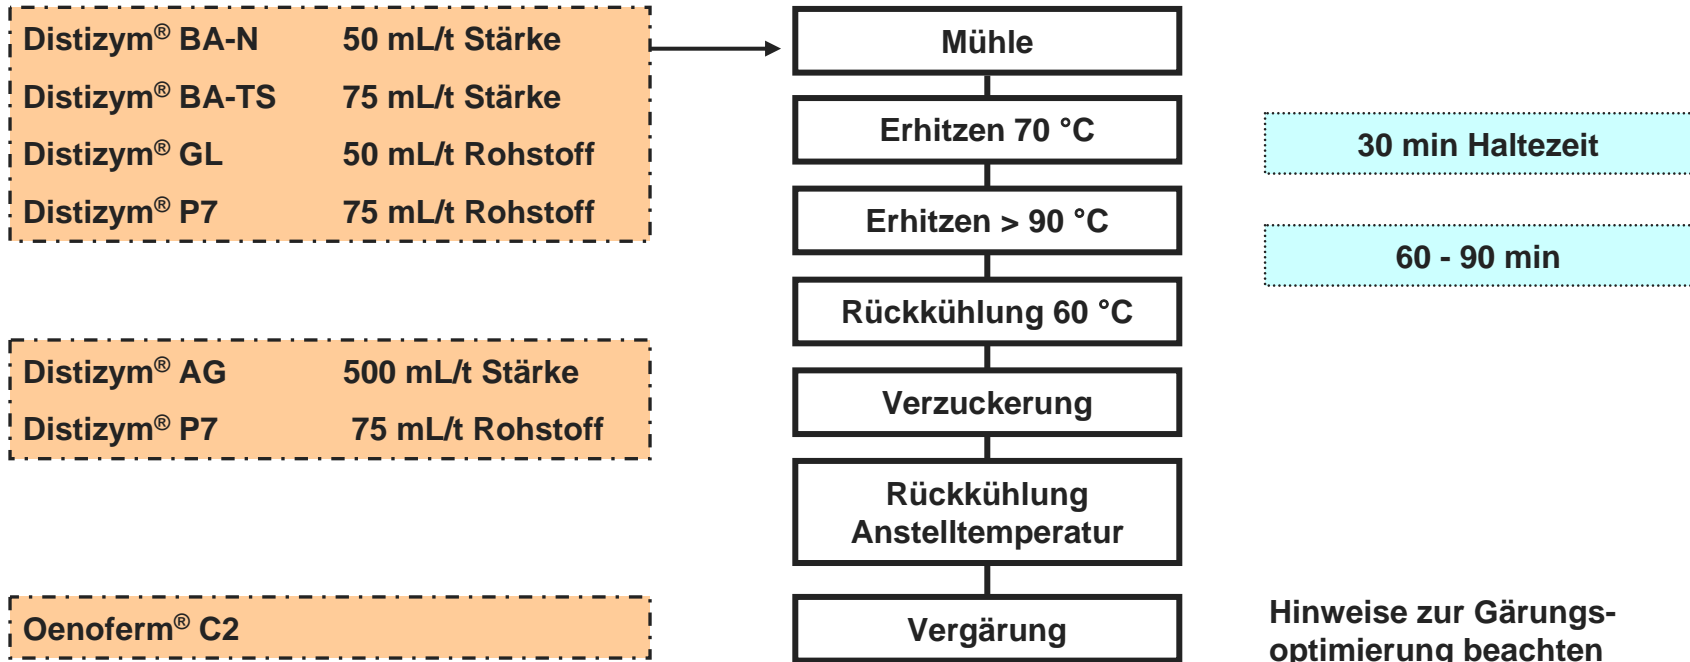